



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566 (PN_PR-CAREM25-001 Rev.2) aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR MODIFICATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular Nº 3	
Lugar y Fecha	Buenos Aires 12/03/2020
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Procedimiento de selección			
Tipo:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	04/2020
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	EX-2020-02671341-APN-GAC#CNEA		
Rubro:	404 – SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL		

Objeto de la contratación:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON PROVISIÓN DE MATERIALES EN PPAE - CAC

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Día y Hora	19/03/2020 A LAS 11:10 Hs.
Costo del Pliego:	SIN VALOR
Visita de Obra:	APLICA

DESCRIPCIÓN


Se da respuesta a consulta:

PREGUNTA 1:

Durante la visita se mencionó que en una de las salas del taller no había que hacer la instalación de iluminación ya que según lo observado la instalación se encontraba en buenas condiciones. Se adjunta Esquema para ver ubicación de la sala.

La consulta viene debido a que en el pliego se menciona lo siguiente "La iluminación tanto del taller como de las oficinas serán en su totalidad nuevas".

Por lo que les pido aclarar si hay que contemplar o no esta sala.

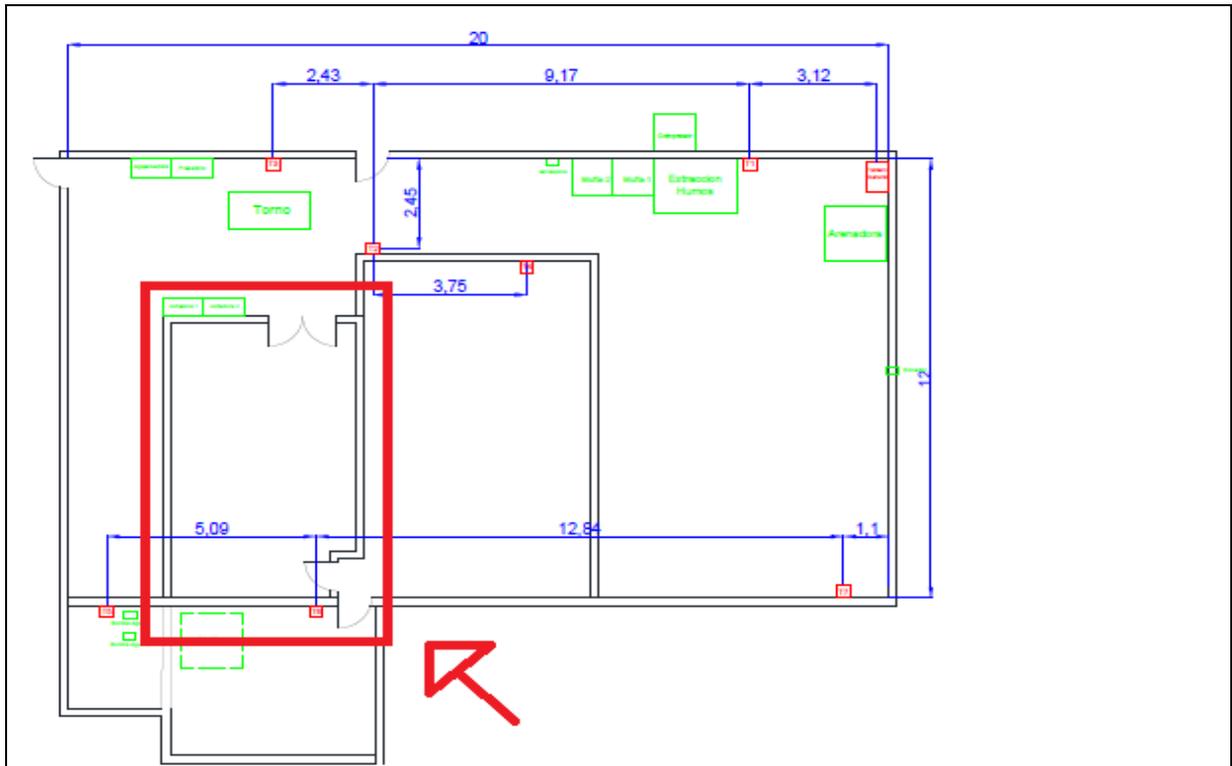

Esquema

RESPUESTA 1:

Es correcto, en esa sala no hace falta la iluminación ya que la existente cumple con las condiciones deseadas. Solo hay que energizar el tablero existente a tal fin que se encuentra en el mismo sector.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR MODIFICATORIA N° 3 - F-07/2020 - INSTALACIÓN ELÉCTTRICA CON
PROVISIÓN DE MATERIALES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.